



Kształtka  
do przyłącza

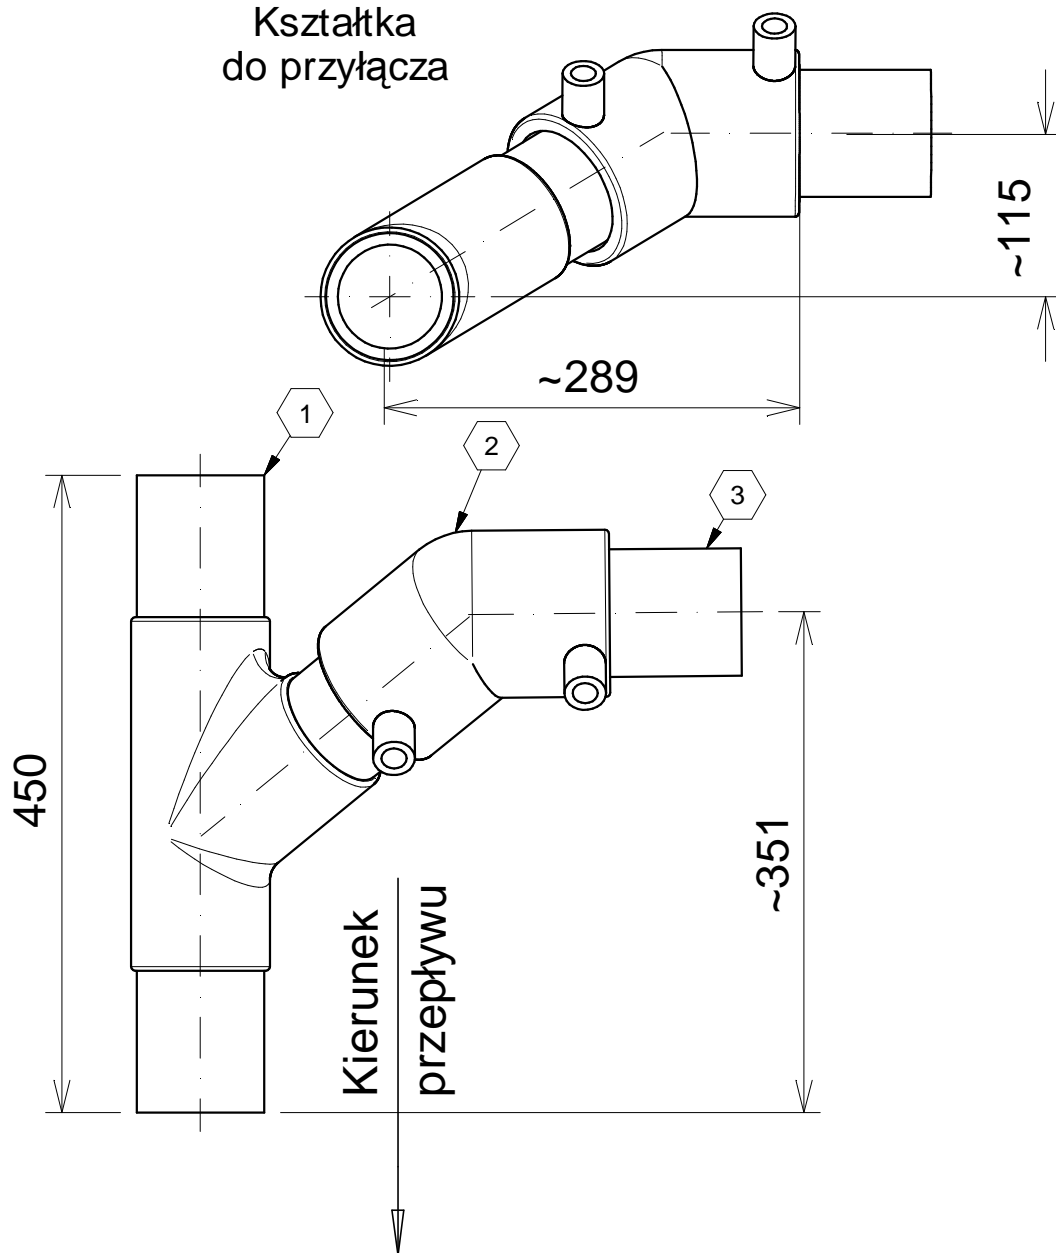

Włączenie kształtki do przyłącza  
do kolektora  
(dostawca technologii)

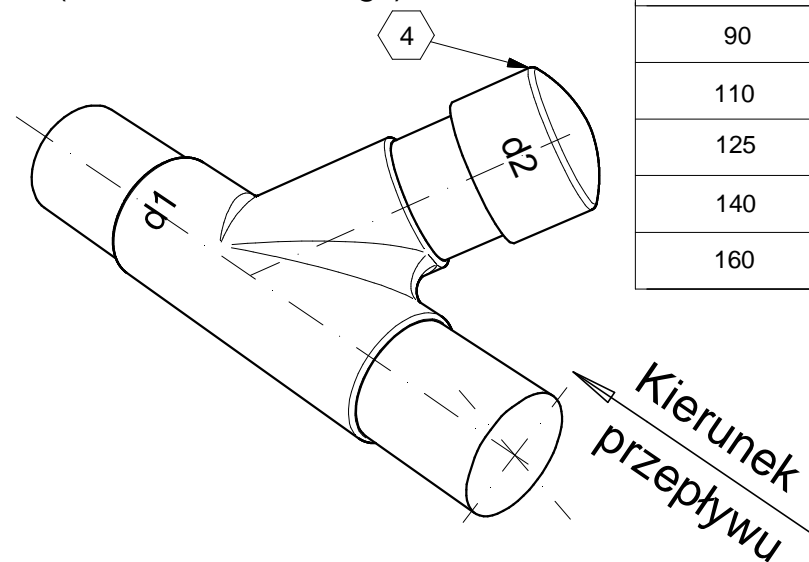

Ø przewodu głównego d1 [mm]	Ø przyłącza d2 [mm]
90	90
110	90
125	90
140	90
160	90

Poz.	Ilość sztuk	Wyszczególnienie
1	1	Trójnik PE 55° SDR11 PN16 wzmocniony
2	2	Kolano elektrooporowe 45° d90
3	1	Rura HD-PE SDR11/PE100 (dostawca technologii)
4	1	Zaślepka DN80

**TECHUNION**

Sp. z o.o.  
41-902 Bytom  
ul. Chorzowska 16/3  
tel.: 32 201 54 40  
fax: 32 201 54 41  
E-mail: biuro@techunion.pl

Stadium  
**Projekt  
techniczny**

Skala  
-----

Data  
**marzec 2015**

Nazwa i adres obiektu budowlanego  
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pożrzadło i Żelechów,  
budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz  
modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa

Inwestor  
GMINA ŁĄGÓW  
ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łągów

Tytuł rysunku  
**Schemat kształtki do przyłączy  
(uniwersalna)**

Nr projektu  
121/T/13-PT3B

Nr rysunku  
121/T/13-PT3B  
KP

Imię Nazwisko  
Opr. mgr inż. Tomasz Dobrowolski

Nr uprawnień / Spec.  
SLK/0077/PWOS/03  
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
(...) wodociągowych i kanalizacyjnych

Podpis  
Opr. mgr inż. Ewelina Musioł