



Kształtka
do przyłącza

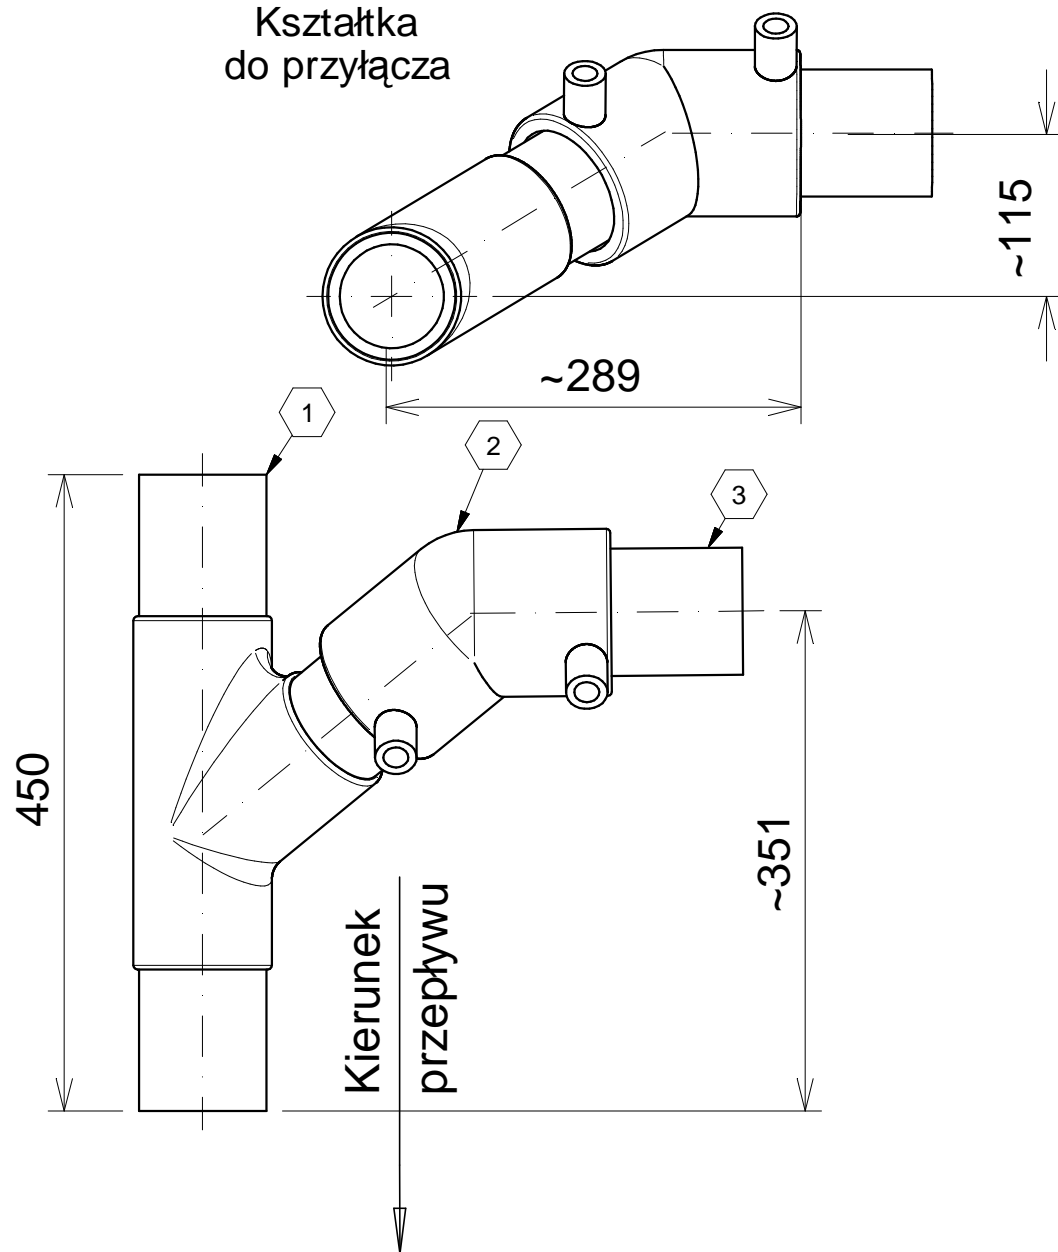

Włączenie kształtki do przyłącza
do kolektora
(dostawca technologii)

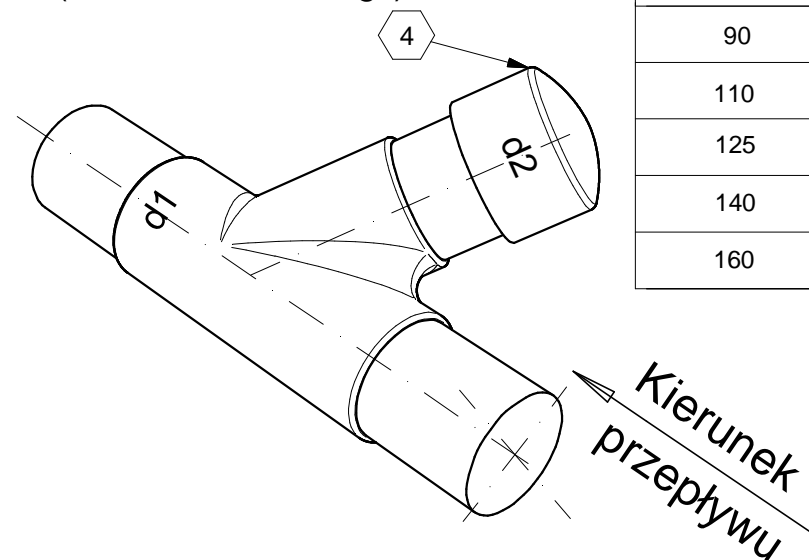

Ø przewodu głównego d1 [mm]	Ø przyłącza d2 [mm]
90	90
110	90
125	90
140	90
160	90

Poz.	Ilość sztuk	Wyszczególnienie
1	1	Trójnik PE 55° SDR11 PN16 wzmocniony
2	2	Kolano elektrooporowe 45° d90
3	1	Rura HD-PE SDR11/PE100 (dostawca technologii)
4	1	Zaślepka DN80

TECHUNION

Sp. z o.o.
41-902 Bytom
ul. Chorzowska 16/3
tel.: 32 201 54 40
fax: 32 201 54 41
E-mail: biuro@techunion.pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pożrzadło i Żelechów,
budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz
modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa

Investor
GMINA ŁĄGÓW
ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łągów

Nr projektu
121/T/13-PT3A

Stadium
Projekt
techniczny

Tytuł rysunku
Schemat kształtki do przyłączy
(uniwersalna)

Nr rysunku
121/T/13-PT3A
KP

Skala

Imię Nazwisko	Nr uprawnień / Spec.	Podpis
Opr. mgr inż. Tomasz Dobrowolski	SLK/0077/PWOS/03 <small>instalacyjna w zakresie sieci i instalacji urządzeń (...) wodociągowych i kanalizacyjnych</small>	

Data
marzec 2015

Opr. mgr inż. Ewelina Musioł	
------------------------------	--