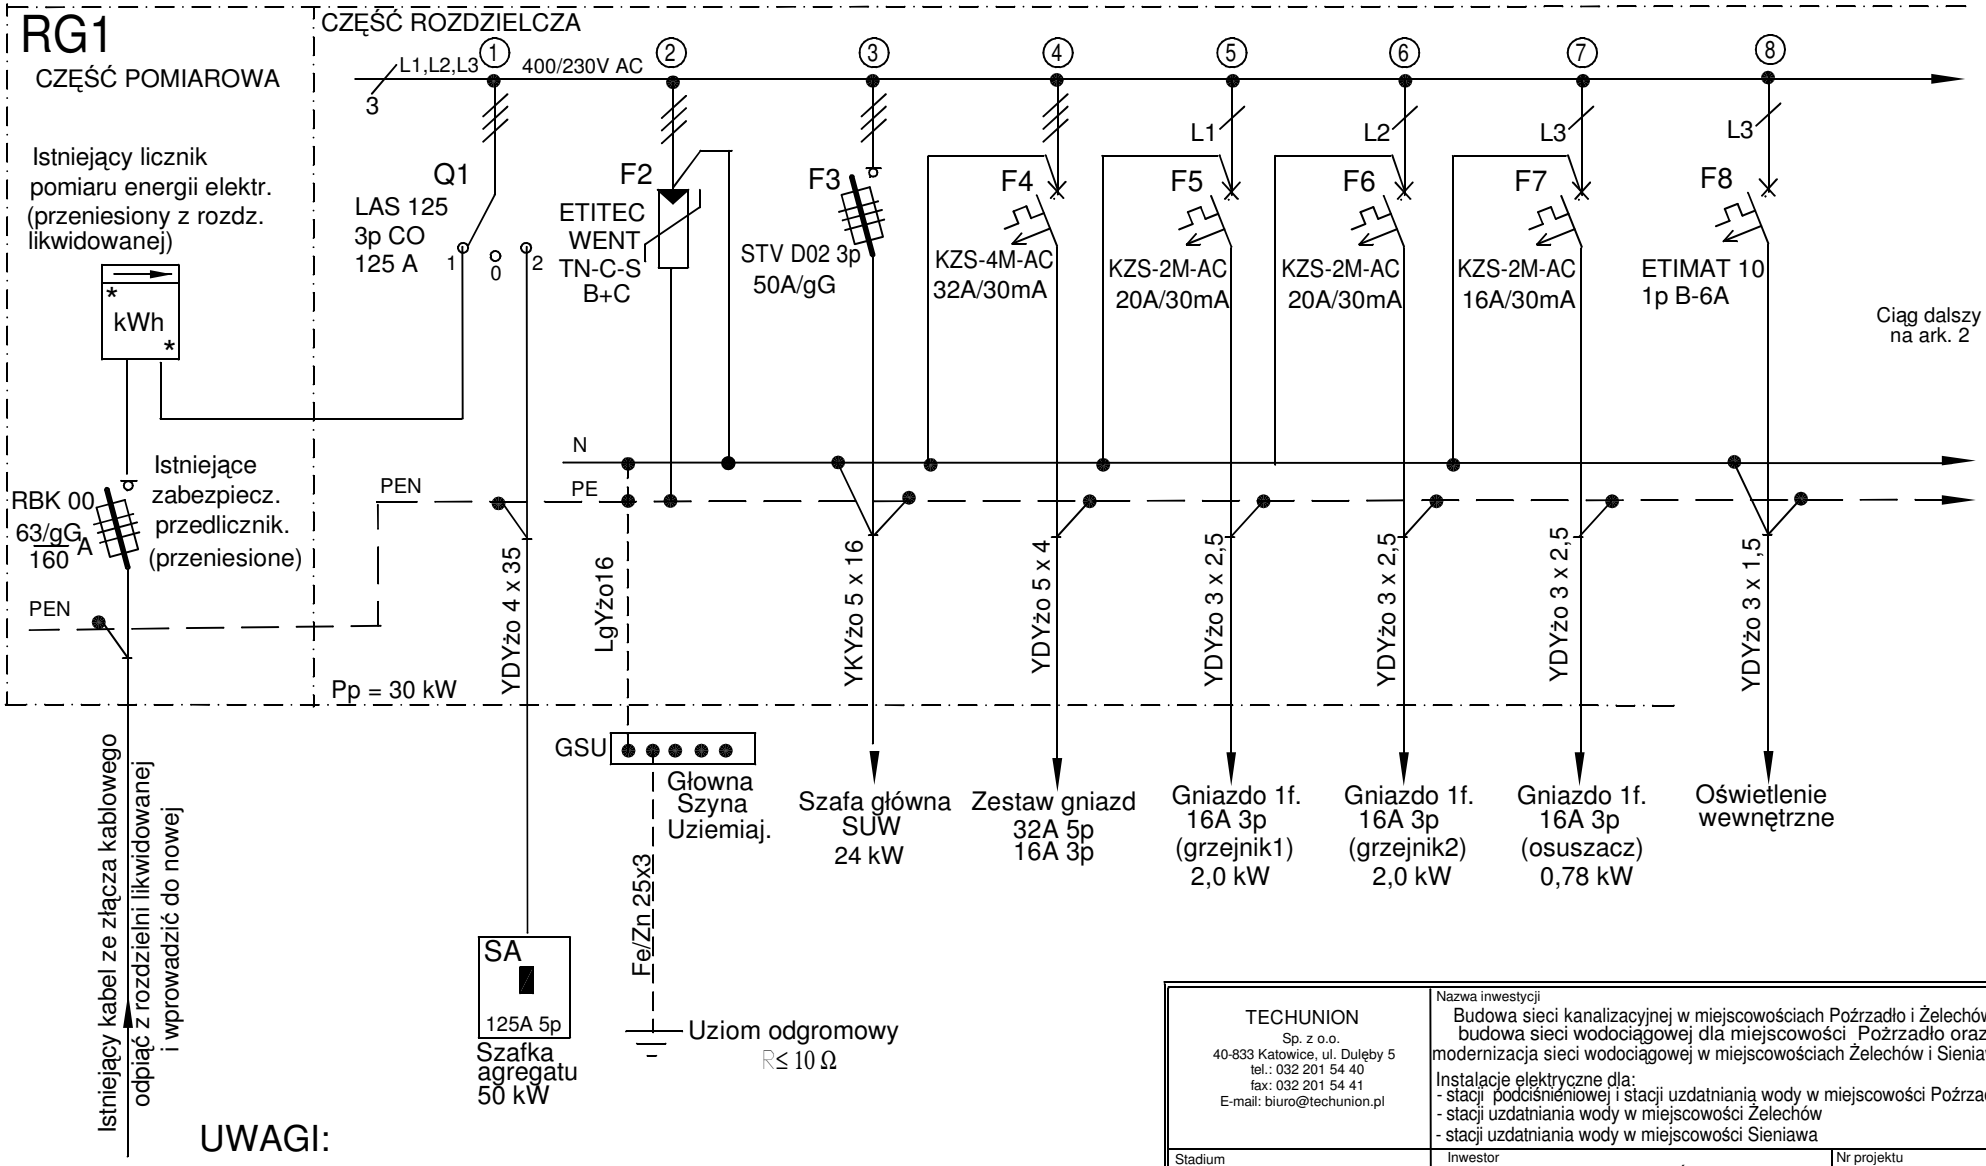

UWAGI:

1. Nowa rozdz. RG1 zostanie ustawiona w miejsce likwidowanej rozdz. okapturzonej. Do nowej rozdzielni należy przenieść istniejący pomiar rozliczeniowy energii elektr. i wprowadzić istniejący kabel zasilający.
2. Projektowana sieć w układzie TN-C-S.
3. Dodatkową ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-5-54
4. Otwarcie drzwi wejściowy do budynku możliwe będzie jedynie przy załączonym wentylatorze wywiewnym (blokada drzwi).

TECHUNION
Sp. z o.o.
40-833 Katowice, ul. Dulęby 5
tel.: 032 201 54 40
fax: 032 201 54 41
E-mail: biuro@techunion.pl

Nazwa inwestycji
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pożrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa
Instalacje elektryczne dla:
- stacji podciśnieniowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Pożrzadło
- stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów
- stacji uzdatniania wody w miejscowości Sieniawa

Stadium: Projekt budowlany	Inwestor: GMINA ŁAGÓW, ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów	Nr projektu: 121/T/13-PB/E1
Branża: Elektryczna	Tytuł rysunku: Stacja uzdatn. wody SUW-Z w miejscowości Żelechów ROZDZIELNICA GŁOWNA 400/230V RG1 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	Nr rysunku: 121/T/13-PB/E1 06 Ark. 1/2

Skala		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień/Spec.	Podpis
	Oprac.			
Data: sierpień 2013	Projekt.	mgr inż. Krzysztof Ochwat	98/94 instalacyjno-inżynieryjny w zakresie sieci i instal .elektr.	
	Sprawdz.	inż. Zdzisław Parol	236/78 instalacyjno-inżynieryjny w zakresie instalacji elektr.	