



Kształtka
do przyłącza

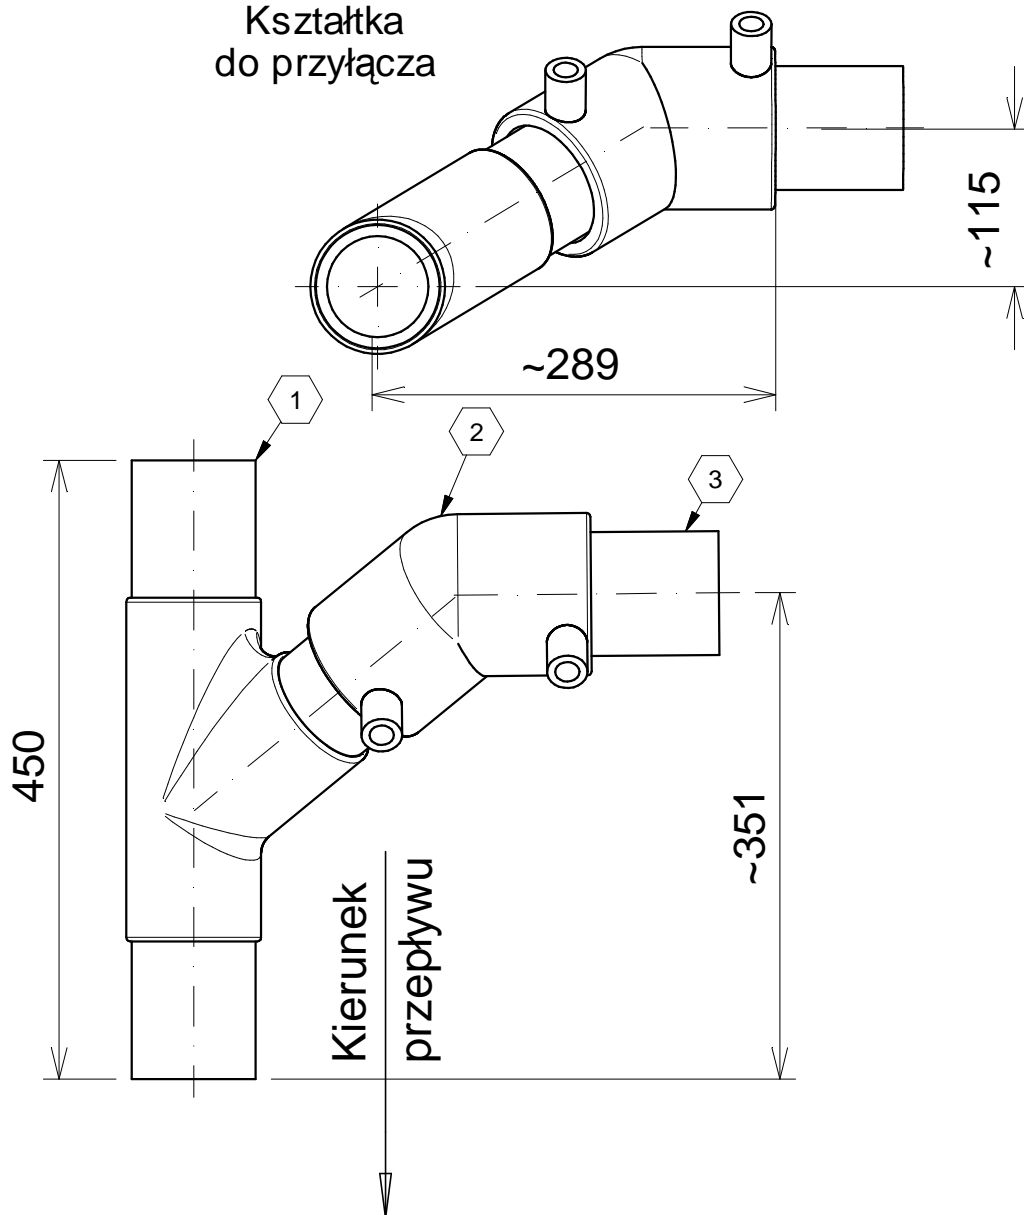

Włączenie kształtki do przyłącza
do kolektora
(dostawca technologii)

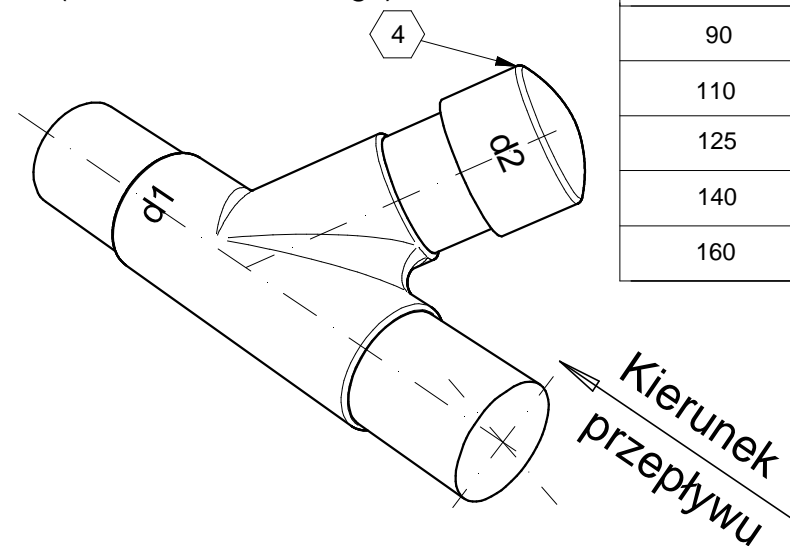

Ø przewodu głównego d1 [mm]	Ø przyłącza d2 [mm]
90	90
110	90
125	90
140	90
160	90

Poz.	Ilość sztuk	Wyszczególnienie
1	1	Trójnik PE 55° SDR11 PN16 wzmocniony
2	2	Kolano elektrooporowe 45° d90
3	1	Rura HD-PE SDR11/PE100 (dostawca technologii)
4	1	Zaślepka DN80

TECHUNION Sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Chorzowska 16/3 tel.: 32 201 54 40 fax: 32 201 54 41 E-mail: biuro@techunion.pl		Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pożrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa	
Stadium Projekt wykonawczy		Inwestor GMINA ŁAGÓW ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łagów	
Skala -----		Tytuł rysunku Schemat kształtki do przyłączy (uniwersalna)	
Data listopad 2013		Nr projektu 121/T/13-PW-P2	
Imię Nazwisko Opr. mgr inż. Tomasz Dobrowolski		Nr uprawnień / Spec. SLK/0077/PWOS/03 <small>instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń (...) wodociągowych i kanalizacyjnych</small>	
Podpis Opr. mgr inż. Ewelina Musiał		Podpis	