


Włączenie odgałężenia  
do kolektora

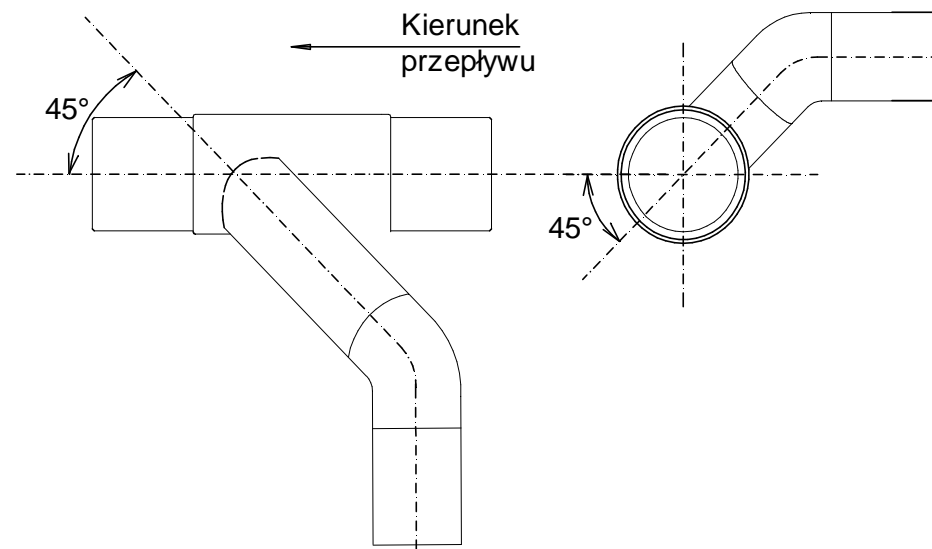

średnica rury d1 [mm]	średnica odgałężenia d2 [mm]				wymiary [mm]		
					a	b	c
90	90				475	100	300
110	90				520	110	335
125	90	110	125	160	575	125	340
160	90	110	125	160	655	140	420
200	90	110	125	160	740	155	475
225	90	125	160	200	800	165	510

<b>TECHUNION</b> Sp. z o.o. 41-902 Bytom ul. Chorzowska 16/3 tel.: 32 201 54 40 fax: 32 201 54 41 E-mail: biuro@techunion.pl	Nazwa i adres obiektu budowlanego		
	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pożrządło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrządło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa		
Stadium  <b>Projekt wykonawczy</b>	Inwestor		Nr projektu
	GMINA ŁĄGÓW ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łągów		121/T/13-PW-P2
Skala  -----	Tytuł rysunku		Nr rysunku
	<b>Schemat kształtki do połączeń odgałęzień</b>		<b>KO</b>
Data  listopad 2013	Proj.	mgr inż. Tomasz Dobrowolski	Nr uprawnień / Spec.
	Opr.	mgr inż. Ewelina Musioł	SLK/0077/PWOS/03 <small>(instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych)</small>
			Podpis